

Hospital Veterinario Animal Planet

Informe de prueba

Animal: Perro

Secuencia No.: 3 No. de muestra: 4449

Nombre: MORITA



Maestro: DR. EDWIN DUENAS

Sexo: Femenino Edad: 12 años


Tipo de muestra: Sangre completa

Test Hora: 2025-05-24 10:10

Item	Resultado	Referencia	Nota
WBC	13.07 $10^9/L$	6-17	
LYM#	11.5 $10^9/L$	0.8-5.1	H
MID#	0.78 $10^9/L$	0-1.8	
GRA#	0.79 $10^9/L$	4-12.6	L
LYM%	88 %	12-30	H
MID%	6 %	2-9	
GRA%	6 %	60-83	L
RBC	5.65 $10^{12}/L$	5.5-8.5	
HGB	14.3 g/dL	11-19	
MCHC	36.3 g/dL	30-38	
MCH	25.4 pg	20-25	H
MCV	69.8 fL	62-72	
RDWCV	11.5 %	11-15.5	
RDWSD	37.3 fL	35-56	
HCT	39.5 %	39-56	
PLT	442 $10^9/L$	117-460	
MPV	7.5 fL	7-12.9	
PDU	15.6 fL	10-18	
PCT	0.332 %	0.1-0.5	
P-LCR	11.7 %	13-43	L

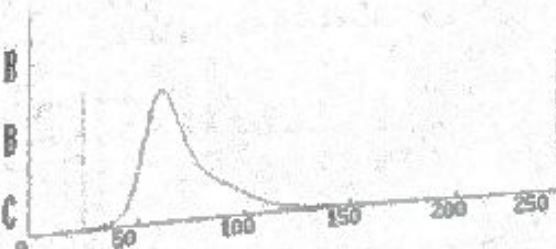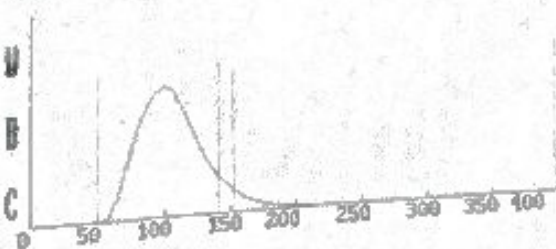

Fecha de Impresión: 2025-05-24

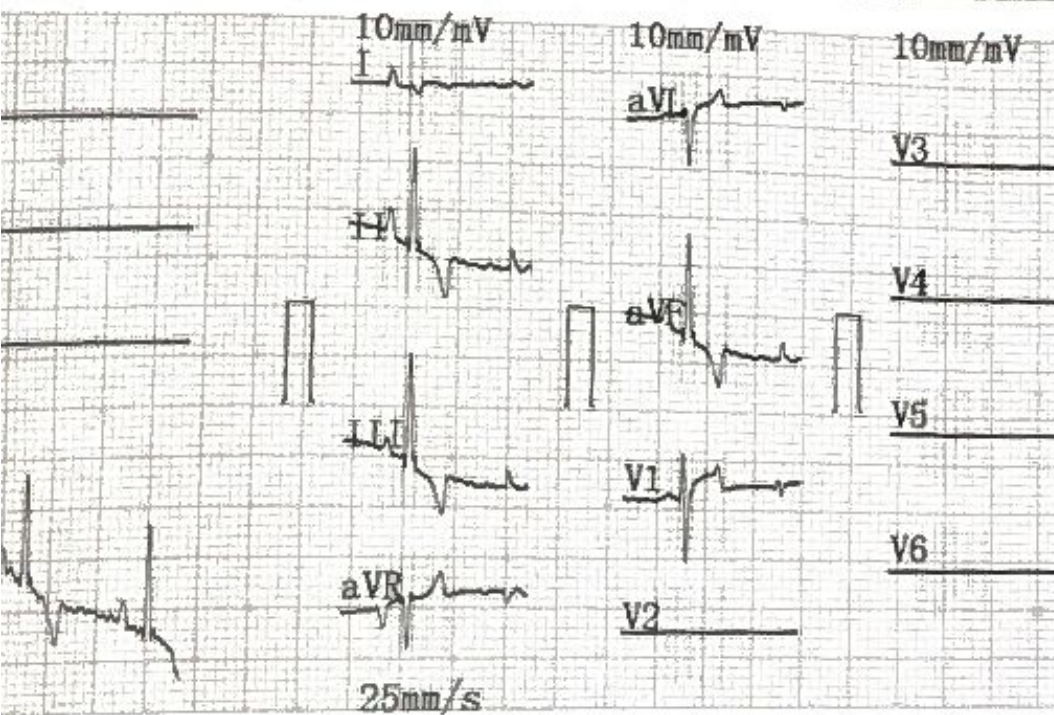

2025-05-24 10:33:59

ID :
 Nombre: MORITA
 Sexo : HEMERA Edad: 12 AÑOS
 Talla : cm Peso: kg
 SIS : mmHg
 DIAS : mmHg

HR [bpm] : 115
 PR Interval [ms] : 95
 P Duration [ms] : 57
 QRS Duration [ms] : 53
 T Duration [ms] : 80
 QT/QTc [ms] : 191/264
 P/QRS/T Axis [deg] : 66.6/94.1/-86.8
 R(V5)/S(V1) [mV] : 0.00/0.66
 R(V5)+S(V1) [mV] : 0.66

<< Conclusión >>

Leve desviacion derecha del eje,
 Depresion ST, Isquemia miocardica inferior,
 II III aVR aVF Onda T anormal;

Médico

HOSPITAL VETERINARIO ANIMAL PLANET RESULTADOS

Dueña: Mayra Tojada
 Animal: Morón
 ID Médico: 59
 ID Muestra: 1
 AGE Group: Viejo o geriatrico
 Animal: Canino
 Tipo de muestra: Suero
 ID Operador:
 Lab:
 Lote reactivos: 9242190
 ID Rotor: 019819242190
 ID Máquina: 121005432
 Ver: V1.00.01.20/1.00.01.55
 Hora prueba: 2025-01-23 07:20

Ensayo	Resultado	Ref	Unidad
ALB	3.8	2.3-4.0	g/dL
TP	6.6	5.0-8.2	g/dL
GLOB	2.8	2.1-4.5	g/dL
A/G	1.37		
TB	< 0.0	0.0-0.9	mg/dL
AST	12	0-50	U/L
ALT	51	5-125	U/L
AMY	405	400-1500	U/L
CK	140	10-200	U/L
Crea	0.6	0.3-1.8	mg/dL
BUN	5.27	2.50-9.60	mmol/L
BUN/CREA	96.538	16.000-218.000	
GLU	87.11	74.06-143.08	mg/dL
TG	73.60	0.00-98.31	mg/dL
Ca	10.64	7.92-12.00	mg/dL
PHOS	5.39	2.51-6.79	mg/dL

Interpretación de reporte

Notes

1. Esta es un analizador de detección, el diagnóstico de enfermedades es complejo e individual, el resultado es una referencia y no debe ser una base para el diagnóstico de enfermedades específicas.
2. Si hay H detrás del valor del resultado, indica que el parámetro de prueba está más allá del límite superior del rango normal. Si hay L detrás del valor del resultado, indica que el parámetro de prueba es inferior al límite inferior del rango normal.
3. Si hay > detrás del valor del resultado, indica que el resultado del parámetro de prueba está más allá del límite superior del rango de medición del instrumento. Si hay < detrás del valor del resultado, indica que el resultado del parámetro de prueba es inferior al límite inferior del rango de medición del instrumento.

* El resultado de la prueba es solo una referencia y detección y no está destinado a un diagnóstico específico.

WAT:0

EMP:0

CHE:0